

3471695

15/11/60/1937

EAN nr. :
 Teller nr. : 33 652 867
 Stand I : 009 114,2 II : 011 038,6

Naam	
Datum	
Handtekening	

OCB

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~veiligheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 270bis~~ /

Aanvulling verslag nr. 4377687 (03/02/2011) EN 3478676 (10/03/2015)

Aard installatie : ~~Nieuw / Uitbreiding / Vervanging~~ / Bestaande / ~~Vervanging / Oplossing meter / Spanningswijziging / Verkoop van onvulheid~~

Type der lokalen : ~~APPARTENENT A2 (2^{de} en 3^{de} LINKS)~~

Plaats van onderzoek : ~~BRUSSELEIENWEG 568 BUS 3 9402 REORBEVE~~

Eigendom van : ~~HEUR RATACKER CYNTHIA~~ ~~idem~~

Opdrachtgever : ~~idem~~

Installateur : ~~MAR DEBET ERIC~~ ~~KLEINE RIJMAAT 15 9400 DERDEWINDEN~~

BTW BE 0735162019 ID-kaart : ~~idem~~ Uitgereikt te : ~~idem~~ Datum : ~~idem~~

Onderzoeker : ~~JURGEN MOENS~~ Datum van onderzoek : ~~23/11/2015~~

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~0 x 230 V~~ ~~0 x 230 V~~ Max. Beveiliging : ~~2 x 40 A~~ Omschakelaar : stand : ~~idem~~

Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~2 x 40 A~~ Schak. : ~~2/ 000 40 A 300 mA~~

Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~EXUB~~ aantal geleiders : ~~4~~ doorsnede : ~~16~~ mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~idem~~ aantal geleiders : ~~idem~~ doorsnede : ~~idem~~ mm²

~~Bovenliggende net/onderliggende op bovenliggende net/onderliggende net~~ Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatiekleef : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus~~ ~~horizontaal~~ ~~horizontaal~~ Sectie : ~~16~~ mm² Spreidingswaarde : ~~2~~ Ω

Aantal borden : ~~7~~ Aantal eindstroombanen : ~~12~~ Algemene isolatieveerstand : ~~> 20~~ MΩ

Diff. schak. : algemene : ~~2/ 40 A 300 mA (GFI)~~ mA bijkomende : ~~2/ 40 A 30 mA (GFI) (P 2 R)~~

werking testknop : in orde ~~niet in orde~~ controle foullus : in orde ~~niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken ~~OCB~~ V

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja ~~nee~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend ~~aansteller~~

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N Heeltoequivalente - bijkomende equipotentele verbinding nog niet aangebracht~~

~~N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet aangebracht~~

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd - ~~door dezelfde organisatie~~ - uiterlijk op : ~~23/11/2015~~ zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~mag~~ / mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

JURGEN MOENS
 Kruiskouterstraat 59
 O.C.B. 1750 Lennik
 02/269.07.07 0475/45.23.82

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstloogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie



maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

3 kamers

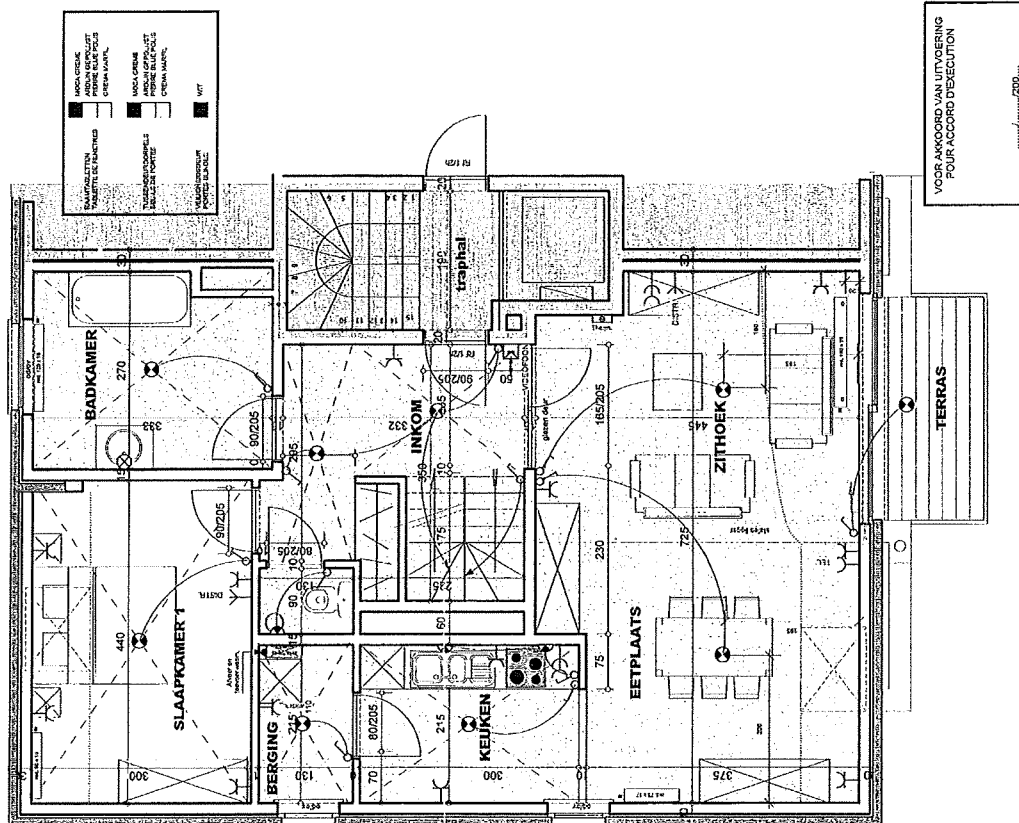

**VOOR AKKOORD VAN UITVOERING
POUR ACCORD D'EXECUTION**

.....200.....

ARMERIA
GARDENS

APP

A2_{DUP}

138 m² app + 4m² ter

3 kamers



ED. MACHTENS LAAN 73/40
1080 BRUSSEL
TEL : 02/410.84.84
FAX : 02/410.45.50
www.williams-co.be
info@williams-co.be

